



Ishøj Kommune

Teknisk Udvalg

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
Tlf. 43 57 75 75
Fax 43 57 74 80
Girokonto 6 41 82 60
Ekspeditionstid kl. 10-14
torsdag tillige kl. 16-18

evn/-

Kim Hansen
Vejledalen 134
2635 Ishøj

Dato	Journal nr.	Sagsbehandler / Telefon
16 SEP. 1994	01.02.00 P21 di94415a	Eva Nanni / 43 57 75 16

Meddelelse om tilladelse til lukning af carporte.

Matr. nr. 15 a. m.fl. Vejledalen 82 - 130. Grundejerforeningen Strandlunden.

De har søgt om godkendelse af projekt for lukning af eksisterende carporte i Vejledalen 82-130. De nye porte/ dørmoduler vil blive udført som de eksisterende plankeværker i bebyggelsen.

Teknisk Udvalg har på mødet den 18. august 1994 besluttet, at der kan meddeles tilladelse på vilkår, at der skal søges særskilt fra de enkelte ejere.

Inden arbejdet påbegyndes skal det sikres, at betingelserne i Bygningsreglement for Småhuse BR-S 85 overholdes. Her tænkes især på, at det - i forbindelse med sammenbyggede enfamiliehuse - skal sikres, at bygninger mod skel, uanset afstand til andre bygninger på grunden, udføres med en væg mindst som BS- bygningsdel 60 eller BD-bygningsdel 90.

Vi vedlægger tegninger, stemplet T95 den 18/8-94 samt vejledning i, hvordan brandvæggen kan opbygges.

De bedes orientere de fremtidige ansøgere om, at der skal fremsendes to eksemplarer til brug for ansøgningen. Det ene eksemplar opbevares i vort arkiv, og det andet returneres med tilladelsen.


Af hensyn til arkivplads har vi nedfotograferet tegningerne, som herefter **ikke** er målfaste.

Med venlig hilsen


Bjarne Gosvig


H. Egholm Jensen

Bilag vedlagt.

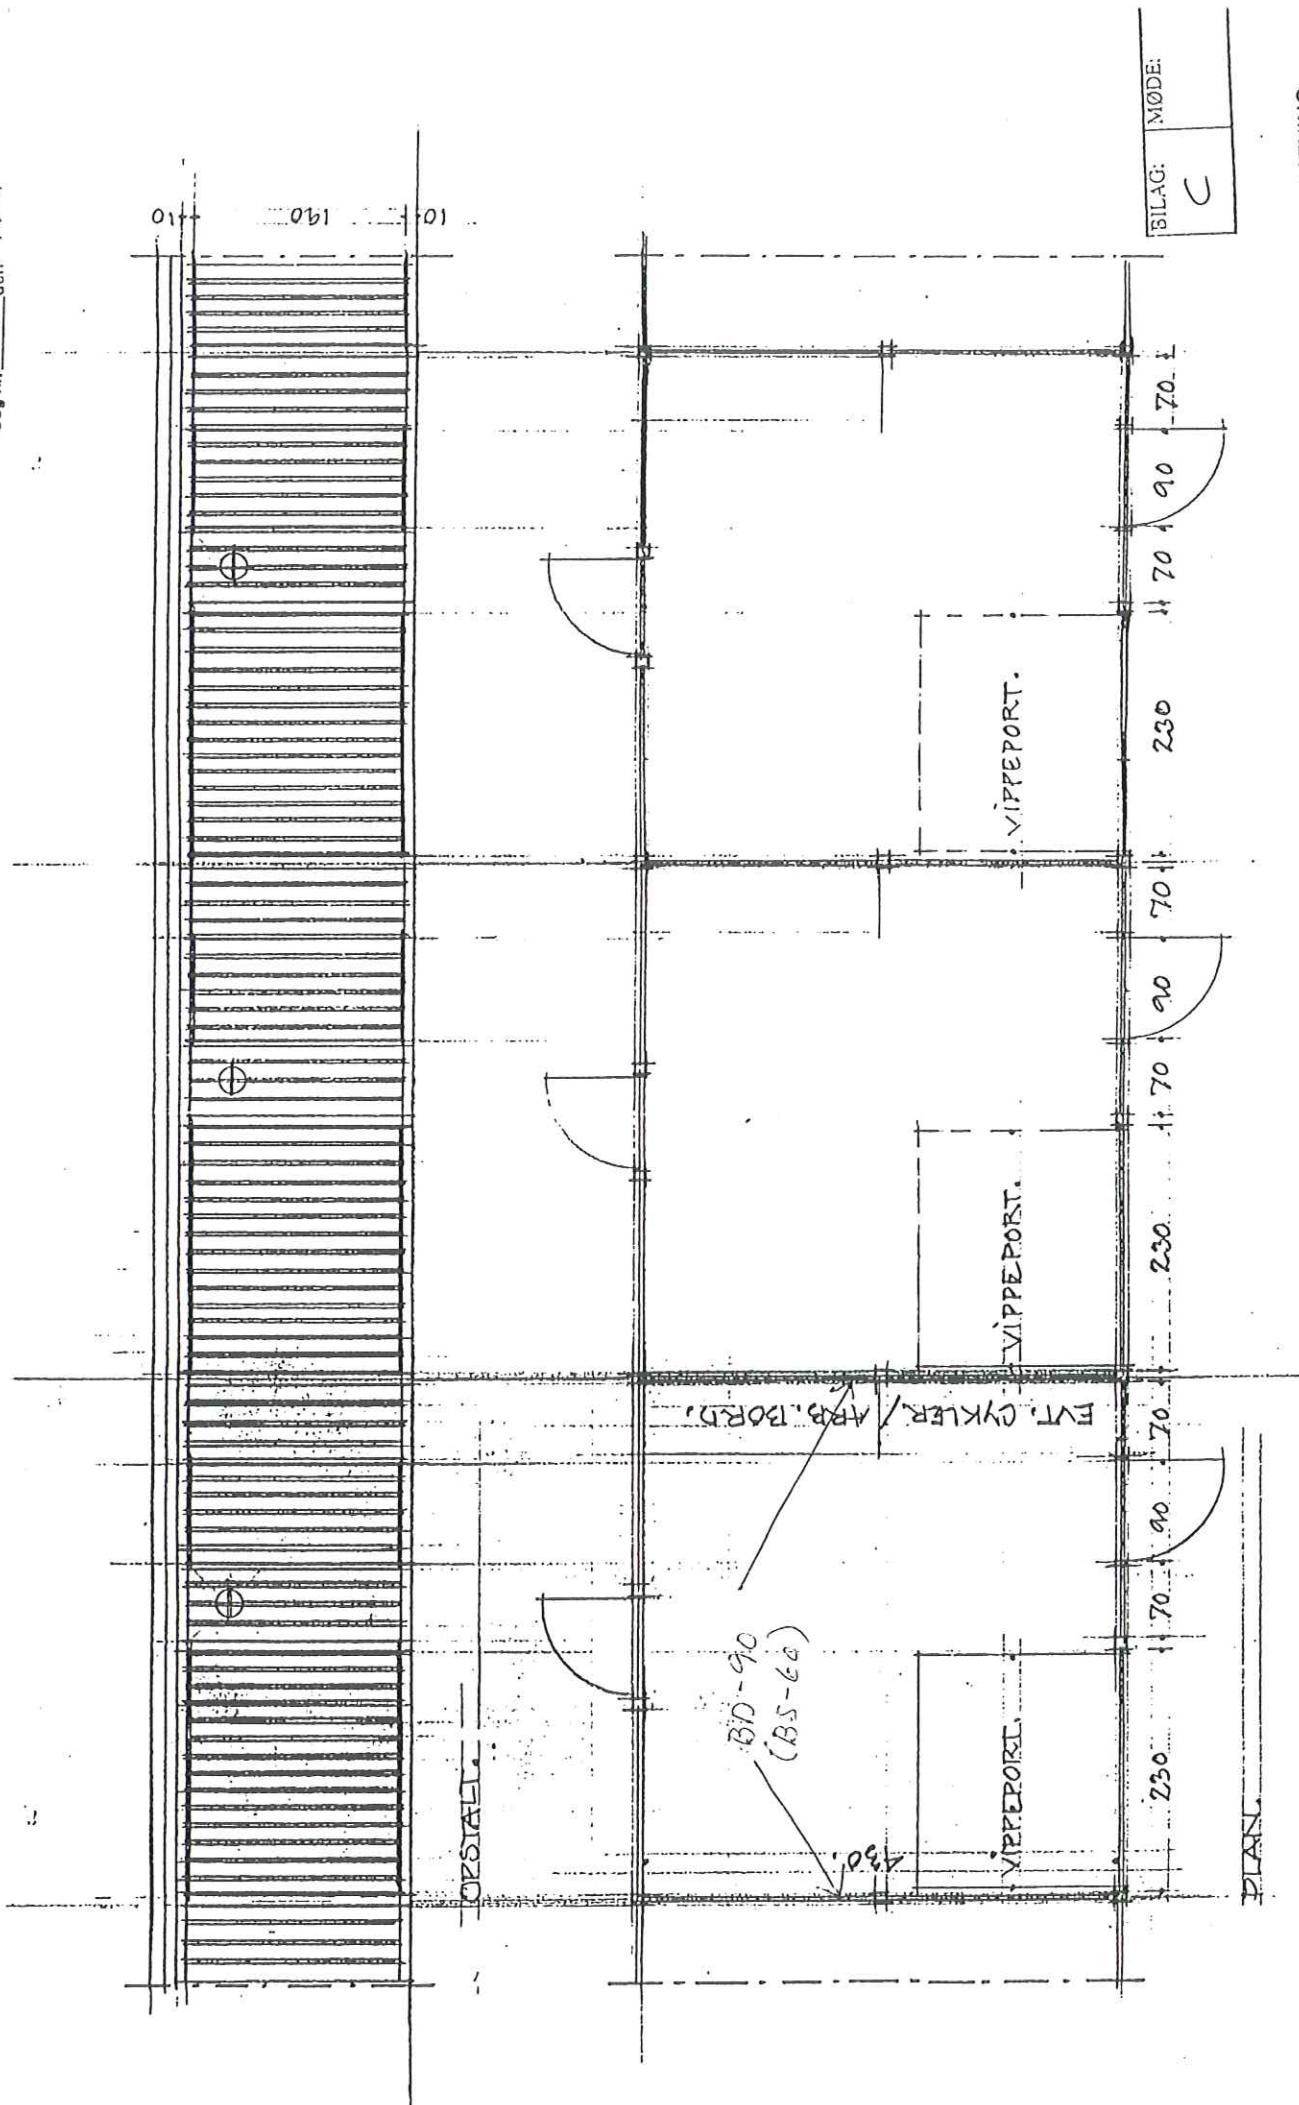

TEKNISK FORVALTNING
13 JUNI 1994
SAG : GRF. STRANDLUNDEN.
VEJLEDALEN 134-2635 ISHØJ.
EMNE : LUKNING AF EKSISTERENDE CARPORTE.
PLAN : OPSTALT
MÅL : ~~30~~ ej målt
DATO : JANUAR, 1994.

TEKNISK FORVALTNING - Bygningsafdelingen

Telefon 73-54 12 11

Ekspeditionsstid: Daglig kl. 10-14 samt torsdag kl. 16-18

Afd.	3Y6 - TV	13/8-94
Sagsbeh.	EVN	
Frister	8/8	10-94

Ishøj kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Fremlagt i TU-møde

Sag nr. 795 den 13/8-94

Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejder

Udfyldes af kommunen
Mødtaget dato
Byggesagsnummer
Sagsbehandler

På ejendommen beliggende (se eventuelt matrikelkort eller ejendomsskattebillet)

Vejnavn <i>Vejledalen</i>	Husnummer <i>82-130</i>	2635 Ishøj
Matrikelnummer <i>15b-156d</i>	Ishøj by, Ishøj. Tranegilde by, Ishøj. Torslunde by, Torslunde. (Ikke benyttede udstreges)	

ansøges om tilladelse til

Kort redegørelse om byggearbejdets art og omfang
Der søges hermed om en generel godkendelse af vedlagte tegninger for vedr. lukning af eksisterende carporte i vejledalen 82-130. De nye porte/dørmoduler udføres så de fremtræder som de eksisterende plankerør i bebyggelsen. Vi ønsker kun tegningerne godkendt, så de kan bruges som basis for den enkelte ejers ansøgning om byggetilladelse, altså std. projekt. Med venlig hilsen Kim Hansen Vejledalen 156B
Der vedlægges ansøgningen følgende antal bilag (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden):

Ansøger

2623

Navn, adresse og telefonnummer <i>Grt. Strandkønden Vejledalen 134 (Kim Hansen 43730606, j. 43486771)</i>	Dato og underskrift <i>10/5-94 Kim Hansen</i>
--	--

Ejer af ejendommen ifølge tingbogen

Navn, adresse og telefonnummer	Dato og underskrift
Ejerens underskrift kræves, medmindre ansøgeren på anden måde dokumenterer adkomst til at udføre byggearbejdet.	

Arbejdet udføres af/med bistand fra (navne og telefonnumre)

Bygherre (økonomisk ansvarlig)	Arkitekt	Ingenlør				
		<table border="1"><tr><td>BILAG:</td><td>MØDE:</td></tr><tr><td>A</td><td></td></tr></table>	BILAG:	MØDE:	A	
BILAG:	MØDE:					
A						

Fremlagt i TU-møde 19/8-94
Sag nr. 795 den

BILAG: MODE: D

SAG : ARE STRANDLUNDEN.

VEJLEDEN 134: 2635 ISHØJ.

EMNE : LUKNING AF EKISTERENDE CARPORTE. TEKNISK FORVALTNING


MÅL : ~~lukning~~ ej mal fast

DATO : JANUAR 1994.

13. juni 1994

ISHØJ KOMMUNE

FACADE

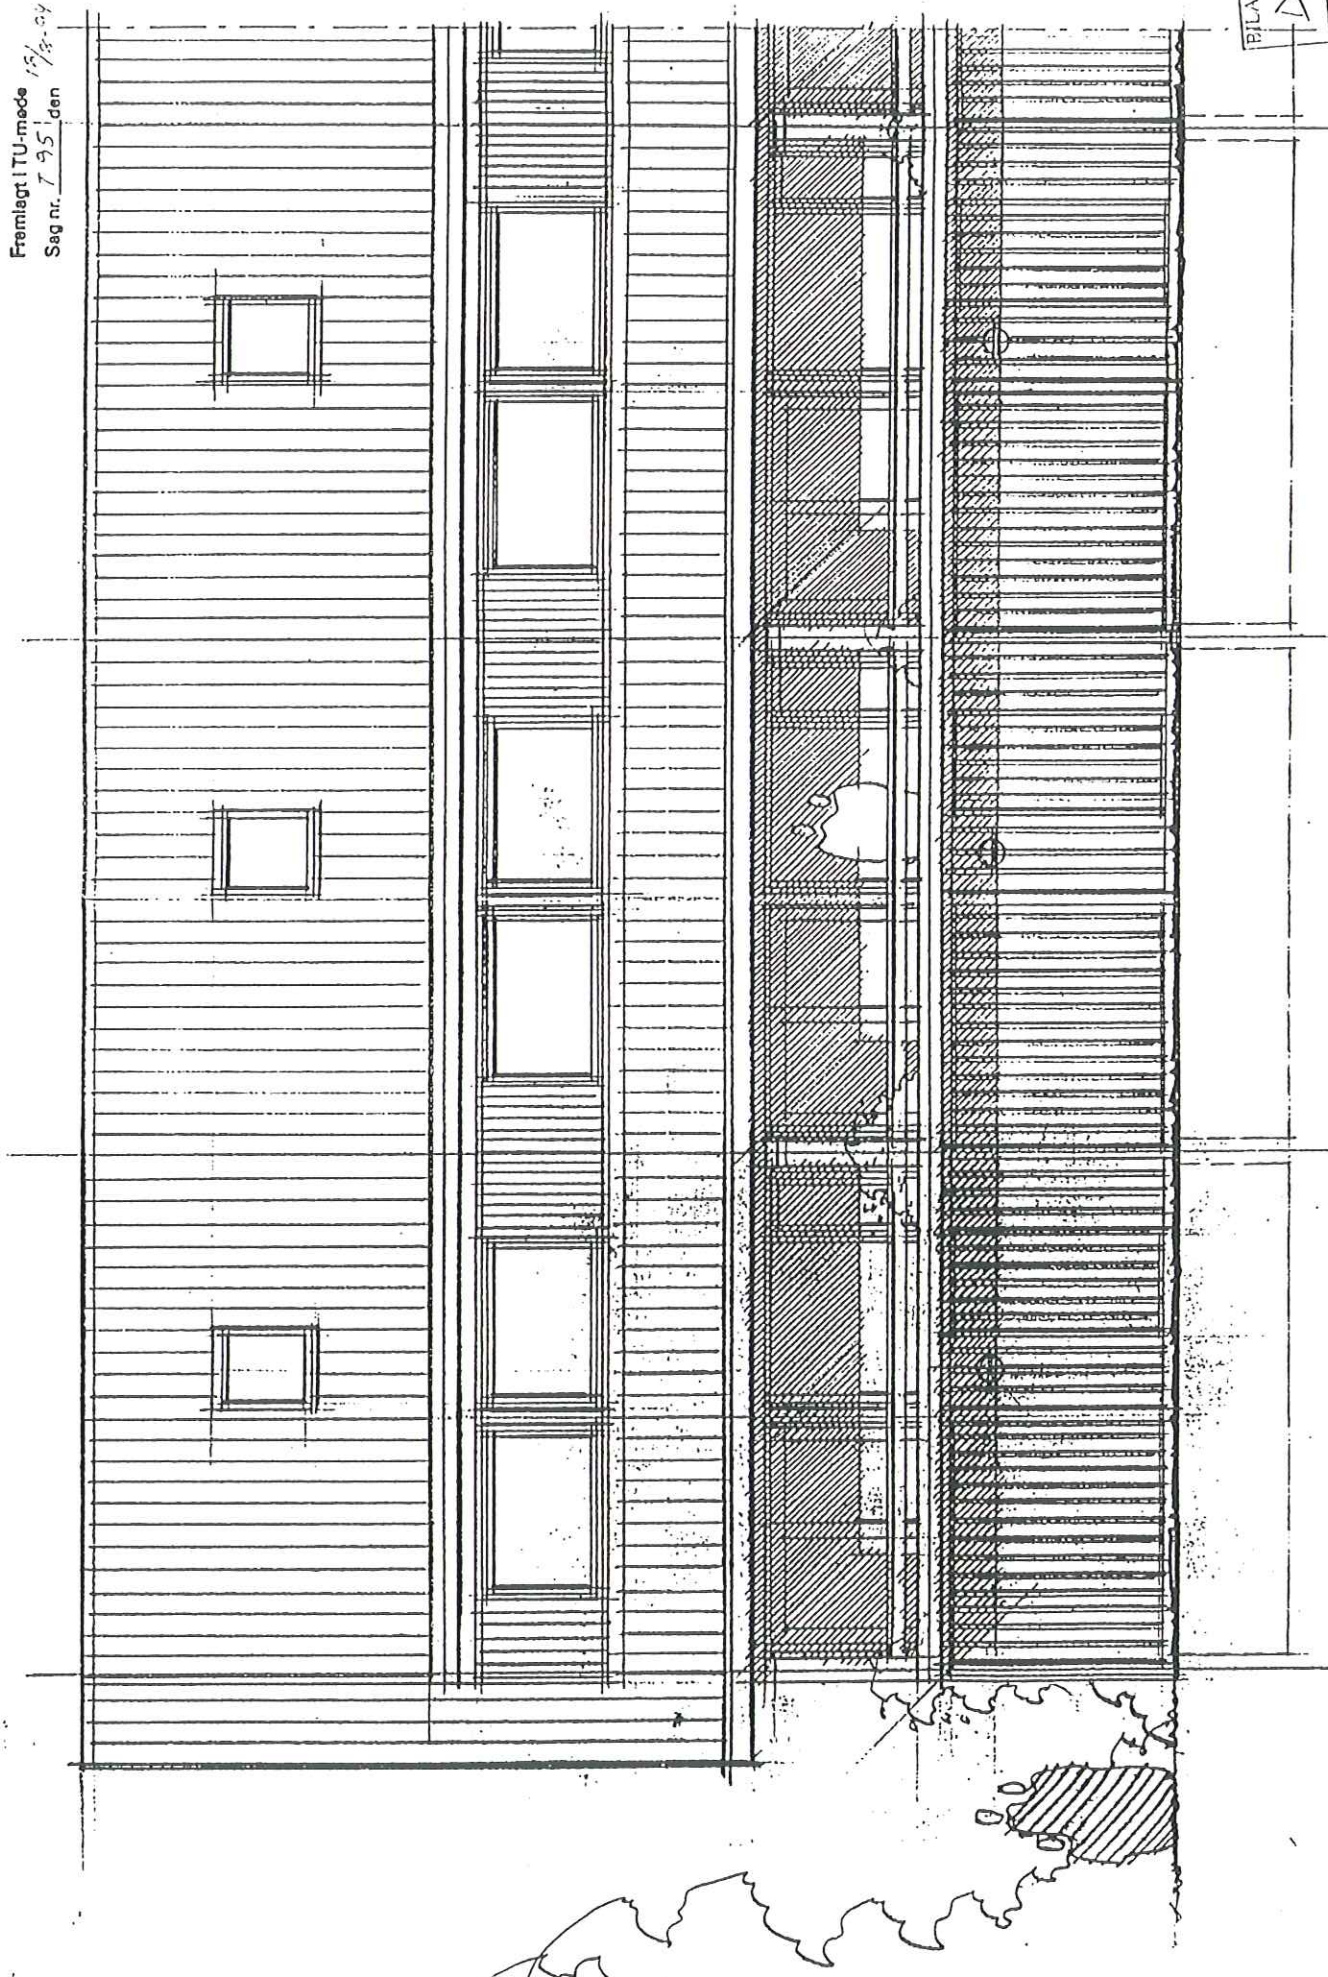

TAG BLÅSORT ALUMINIUMPL. TR 20
LÆGTER 1 1/2" x 2 1/2"
SPER 4" x 5"

OVERLØB 140"

REM 4" x 6"

OK HEGN V. GAVLE

OK SKALMURET FUNDAMENT (GAVLE)
HUSENE 1 14, 25, 27, 39
OG 13, 38, 48.

KOTE 2 30 = RULLE
KOTE 2 16 = BETON

BLOMSTERKAS

SNIT VED TERRASSE

OPSTALT MØD STI

SNIT I ADGANGSTI / VOGNPORT

HÆKPLANTE

HUSENE 1-25 585
26-48 510

HAVE M. GRÆS

TEKNISK FORVALTNING
13 JUNI 1994
ISHØJ KOMMUNE

VOGN - PORTE HUSENE 1-25

ÆRTESTEN

SKRÅNING

TERRASSE M. GENTOFTE FLISER

TRAPPE I GENTOFTE FLISER
MED STØDSTEIN AF KNUDEFLISER

BLOMSTERKASSE I VED. GAVLE
1 1/2" x 6" RUTETRUK I HÆG
H. SKALMURET

KANT I KNUDEFLISER 25K

HUSENE 1-48 235

150

Tegning af målfæst

BILAG: MØDE:
F

Fremtægt i TU-møde 18/3-94
Sag nr. 795 den

BYGGLISTEN

BØRNEHAVE

2,5 M. BRED STI

TYPE A	82
	84
	86
	88
	90
	92
	94
	96
	98
A	100
	102
	104
	106
2,5 M. BRED STI	108
	110
	112
	114
	116
	118
B	120
	122
	124
	126
1100	128
1100	130
2,5 M. BRED STI	

1502

2,5 M. BRED STI

TYPE A	1035
	1037
	1039
	1041
	1043
	1045
	1047
	1049
	1051
	1053
	1055
	1057
	1059
	1061
	1063
	1065
	1067
	1069
	1071
	1073
	1075
	1077
	1079
	1081
	1083
	1085
	1087
	1089
	1091
	1093
	1095
	1097
	1099
	1101
	1103
	1105
	1107
	1109
	1111
	1113
	1115
	1117
	1119
	1121
	1123
	1125
	1127
	1129
	1131
	1133
	1135
	1137
	1139
	1141
	1143
	1145
	1147
	1149
	1151
	1153
	1155
	1157
	1159
	1161
	1163
	1165
	1167
	1169
	1171
	1173
	1175
	1177
	1179
	1181
	1183
	1185
	1187
	1189
	1191
	1193
	1195
	1197
	1199
	1201
	1203
	1205
	1207
	1209
	1211
	1213
	1215
	1217
	1219
	1221
	1223
	1225
	1227
	1229
	1231
	1233
	1235
	1237
	1239
	1241
	1243
	1245
	1247
	1249
	1251
	1253
	1255
	1257
	1259
	1261
	1263
	1265
	1267
	1269
	1271
	1273
	1275
	1277
	1279
	1281
	1283
	1285
	1287
	1289
	1291
	1293
	1295
	1297
	1299
	1301
	1303
	1305
	1307
	1309
	1311
	1313
	1315
	1317
	1319
	1321
	1323
	1325
	1327
	1329
	1331
	1333
	1335
	1337
	1339
	1341
	1343
	1345
	1347
	1349
	1351
	1353
	1355
	1357
	1359
	1361
	1363
	1365
	1367
	1369
	1371
	1373
	1375
	1377
	1379
	1381
	1383
	1385
	1387
	1389
	1391
	1393
	1395
	1397
	1399
	1401
	1403
	1405
	1407
	1409
	1411
	1413
	1415
	1417
	1419
	1421
	1423
	1425
	1427
	1429
	1431
	1433
	1435
	1437
	1439
	1441
	1443
	1445
	1447
	1449
	1451
	1453
	1455
	1457
	1459
	1461
	1463
	1465
	1467
	1469
	1471
	1473
	1475
	1477
	1479
	1481
	1483
	1485
	1487
	1489
	1491
	1493
	1495
	1497
	1499
	1501
	1503
	1505
	1507
	1509
	1511
	1513
	1515
	1517
	1519
	1521
	1523
	1525
	1527
	1529
	1531
	1533
	1535
	1537
	1539
	1541
	1543
	1545
	1547
	1549
	1551
	1553
	1555
	1557
	1559
	1561
	1563
	1565
	1567
	1569
	1571
	1573
	1575
	1577
	1579
	1581
	1583
	1585
	1587
	1589
	1591
	1593
	1595
	1597
	1599
	1601
	1603
	1605
	1607
	1609
	1611
	1613
	1615
	1617
	1619
	1621
	1623
	1625
	1627
	1629
	1631
	1633
	1635
	1637
	1639
	1641
	1643
	1645
	1647
	1649
	1651
	1653
	1655
	1657
	1659
	1661
	1663
	1665
	1667
	1669
	1671
	1673
	1675
	1677
	1679
	1681
	1683
	1685
	1687
	1689
	1691
	1693
	1695
	1697
	1699
	1701
	1703
	1705
	1707
	1709
	1711
	1713
	1715
	1717
	1719
	1721
	1723
	1725
	1727
	1729
	1731
	1733
	1735
	1737
	1739
	1741
	1743
	1745
	1747
	1749
	1751
	1753
	1755
	1757
	1759
	1761
	1763
	1765
	1767
	1769
	1771
	1773
	1775
	1777
	1779
	1781
	1783
	1785
	1787
	1789
	1791
	1793
	1795
	1797
	1799
	1801
	1803
	1805
	1807
	1809
	1811
	1813
	1815
	1817
	1819
	1821
	1823
	1825
	1827
	1829
	1831
	1833
	1835
	1837
	1839
	1841
	1843
	1845
	1847
	1849
	1851
	1853
	1855
	1857
	1859
	1861
	1863
	1865
	1867
	1869
	1871
	1873
	1875
	1877
	1879
	1881
	1883
	1885
	1887
	1889
	1891
	1893
	1895
	1897
	1899
	1901
	1903
	1905
	1907
	1909
	1911
	1913
	1915
	1917
	1919
	1921
	1923
	1925
	1927
	1929
	1931
	1933
	1935
	1937
	1939
	1941
	1943
	1945
	1947
	1949
	1951
	1953
	1955
	1957
	1959
	1961
	1963
	1965
	1967
	1969
	1971
	1973
	1975
	1977
	1979
	1981
	1983
	1985
	1987
	1989
	1991
	1993
	1995
	1997
	1999
	2001
	2003
	2005
	2007
	2009
	2011
	2013
	2015
	2017
	2019
	2021
	2023
	2025
	2027
	2029
	2031
	2033
	2035
	2037
	2039
	2041
	2043
	2045
	2047
	2049
	2051
	2053
	2055
	2057
	2059
	2061
	2063
	2065
	2067
	2069
	2071
	2073
	2075
	2077
	2079
	2081
	2083
	2085
	2087
	2089
	2091
	2093
	2095
	2097
	2099
	2101
	2103
	2105
	2107
	2109
	2111
	2113
	2115
	2117
	2119
	2121
	2123
	2125
	2127
	2129
	2131
	2133
	2135
	2137
	2139
	2141
	2143
	2145
	2147
	2149
	2151
	2153
	2155
	2157
	2159
	2161
	2163
	2165
	2167
	2169
	2171
	2173
	2175
	2177
	2179
	2181
	2183
	2185
	2187
	2189
	2191
	2193
	2195
	2197
	2199
	2201
	2203
	2205
	2207
	2209
	2211
	2213
	2215
	2217
	2219
	2221
	2223
	2225
	2227
	2229
	2231
	2233
	2235
	2237
	2239
	2241
	2243
	2245
	2247
	2249
	2251
	2253
	2255
	2257
	2259
	2261
	2263
	2265
	2267
	2269
	2271
	2273
	2275
	2277
	2279
	2281
	2283
	2285
	2287
	2289
	2291
	2293
	2295
	2297
	2299
	2301
	2303
	2305
	2307
	2309
	2311
	2313
	2315
	2317
	2319
	2321
	2323
	2325
	2327
	2329
	2331
	2333
	2335
	2337
	2339
	2341
	2343
	2345
	2347
	2349
	2351
	2353
	2355
	2357
	2359
	2361
	2363
	2365
	2367
	2369
	2371
	2373
	2375
	2377
	2379
	2381
	2383
	2385
	2387
	2389
	2391
	2393
	2395
	2397
	2399
	2401
	2403</

Bærende, lodrette bygningsdele*BS-vægge 120 og brandvægge*

- 228 mm væg af teglsten (massive eller mangelhulsten), kalksandsten, betonsten, klinkerbetonsten eller molersten.
 150 mm væg af letbetonblokke.
 150 mm væg af letbetonvægelementer.
 150 mm væg af armeret eller uarmeret beton.

BS-søjler 120

- 228 x 228 mm søjle af teglsten.
 300 x 300 mm armeret betonsøjle med 30 mm dæklag.
 250 x 250 mm armeret betonsøjle med 25 mm dæklag, armeret med svejst net af 2,5 mm tråd og højst 100 mm maskevidde, placeret 15 mm fra overfladen.

Søjle af stålprofiler eller rør ommuret med mindst 55 mm murværk af teglsten (massive eller mangelhulsten), kalksandsten, betonsten, klinkerbetonsten eller molersten i forbandt med fuldstændig udfyldning med ubrændbart materiale af eventuelle hulrum mellem flanger og lign. Indvendige hulrum i profiler med tæt lukket tværsnit må ikke udstøbes.

Søjle af stålprofiler eller rør omstøbt med 40 mm beton armeret med strækmetal, $1,4 \text{ kg/m}^2$, eller svejst net af 2,5 mm tråd og højst 100 mm maskevidde placeret 15 mm fra overfladen med fuldstændig udfyldning med ubrændbart materiale af eventuelle hulrum mellem flanger og lign. Indvendige hulrum i profiler med tæt lukket tværsnit må ikke udstøbes.

BS-vægge 60

- 108 mm væg af teglsten (massive eller mangelhulsten), kalksandsten, betonsten, klinkerbetonsten eller molersten.
 120 mm væg af enkeltarmeret beton med centralt placeret armering.
 100 mm væg af letbetonblokke.
 100 mm væg af letbetonvægelementer.

BS-søjler 60

Søjle af armeret beton med mindste tværsnit på 40.000 mm^2 og et mindste tværmål på 180 mm.
 300 x 300 mm søjle af uarmeret beton.

Søjle af stålprofiler eller rør omstøbt med 25 mm beton armeret med strækmetal, $1,4 \text{ kg/m}^2$, eller svejst net af 2,5 mm tråd og højst 100 mm maskevidde placeret 15 mm fra overfladen med fuldstændig udfyldning med ubrændbart materiale af eventuelle hulrum mellem flanger og lign. Indvendige hulrum i profiler med tæt lukket tværsnit må ikke udstøbes.

BD-vægge 90

Dobbeltvæg, hver væghalvdel af $45 \times 70 \text{ mm}$ træstolper i en afstand af højst 600 mm fra midte til midte og hulrum mellem stolper helt udfyldt med fastholdt mineraluld i pladeform, på den synlige side med beklædning af 13 mm gipskartonplader. 30 mm fri afstand mellem de to væghalvdele.

Væg af $45 \times 95 \text{ mm}$ træstolper i en afstand af højst 600 mm fra midte til midte, på begge sider med mindst klasse 2 beklædning. Afstand mellem beklædningerne 95 mm og hulrummet helt udfyldt med fastholdt, temperaturstabil mineraluld.

Væg af $45 \times 95 \text{ mm}$ træstolper i en afstand af højst 600 mm fra midte til midte, på begge sider med dobbelt, mindst klasse 2 beklædning, den skjulte beklædning i pladeform. Afstand mellem beklædningerne 95 mm og hulrummet helt udfyldt med fastholdt mineraluld i pladeform.

BD-vægge 60

Væg af $45 \times 70 \text{ mm}$ træstolper i en afstand af højst 600 mm fra midte til midte, på begge sider med mindst klasse 2 beklædning i pladeform. Afstand mellem beklædningerne 70 mm og hulrummet helt udfyldt med fastholdt mineraluld i pladeform.

Væg af $45 \times 70 \text{ mm}$ træstolper i en afstand af højst 600 mm fra midte til midte, på begge sider med mindst klasse 2 beklædning. Afstand mellem beklædningerne 70 mm og hulrummet helt udfyldt med fastholdt mineraluld, type A¹, i pladeform.

BD-søjler 60

Søjle af stålprofiler eller rør indklædt med 38 mm spånplade eller

1. Ved mineraluld af type A forstås mineraluld med basisvarmeledningstal $\lambda_{10} = 0.033 \text{ W/m}^\circ\text{C}$, jfr. Regler for beregning af bygnings varmetab, DS 418.