



Grf. Strandlunden
v/ Martin Guldager
Vejledalen 102
2635 Ishøj

Dato
31. maj 2002

Journal nr.
9801318/6

Sagsbehandler / Tlf.
Anja C. Petersen / 43577516

GODKENDELSE AF STANDARDPROJEKT

De får hermed

godkendelse af standardprojekt til vinduesudskiftning

på ejendommen matr. nr. 15 a Tranegilde By, Ishøj. Strandlunden,


som De søgte om den 3. maj 2002.

Tilladelsen kræver dispensation fra bebyggelsesdeklarationens bestemmelser vedrørende ændring af bebyggelsen.

Dispensation fra ovennævnte meddeles hermed.

Vi gør opmærksom på, at vinduesudskiftning i henhold til standardprojektet, fremover kan ske uden videre godkendelse.

Med venlig hilsen


Anja C. Petersen

Gebyr for dispensation på kr. 543,- bedes indbetalt på vedlagte giroindbetalingskort inden 14 dage.



Ishøj Kommune
Teknisk Forvaltning
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Tlf. 43 57 75 75 Fax. 43 57 74 80

Sendes til kommunen	Udfyldes af kommunen					
	Ejendomsnummer	Bygn.nr.	Vejkode	Husnr.	B	Etage
	Side/dømr.	Ejerlejlighedsnr.	Byggesagsnummer			
Bygningsreglement for småhuse 1998						
☐ Ansøgning om byggetilladelse						
☐ Anmeldelse af byggearbejde						

Ejendommen

Se vedlagte vejledning

Vejnavn (stedbetegnelse) Vejledalen	Husnummer 82 - 414
Matrikelbetegnelse 15h - 15fr	

Arbejdets art

☐ Nybygning	☐ Tilbygning	☒ Andet
Nærmere beskrivelse af det arbejde der ønskes udført (fx. enfamiliehus, rækkehus, garage, nedrivning af bygning)		
Der søges om generel godkendelse (std.projekt) af nye vindues typer i forbindelse med udskiftning af vinduer på 1. sal. Type der ønskes godkendt er af fabrikat Ideal Combi - 2-fags dreje/kip (Et 2-fags vindue for hvert eksisterende vindue) - materiale træ/aluminium (skal være sort udvendigt) - mål 1700x1050. Der ønskes godkendt 2 muligheder: 1. 2-fags dreje/kip - hvor hvert fag kan åbnes (fig. 1) 2. 2-fags dreje/kip - hvor kun et fag kan åbnes (fig. 2) Der vedlægges brochureblad (9) fra Ideal Combi med detalj skitser. Det gøres gældende at ejerne også har den mulighed, at bevare eksisterende vinduer.		
☐ Byggearbejdet kræver ingen dispensation		
☐ Byggearbejdet kræver dispensation (Begrundet dispensationsansøgning vedlægges)		

Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se vejledningen)


Ansøger (arkitekt, ingeniør eller lignende)

Navn, adresse og telefonnummer	Dato og underskrift
Grf. Strandlunden v/Martin Guldager Vejledalen 102 2635 Ishøj	01.05.2002

Ejer af ejendommen ifølge tingbogen

(Ejers underskrift kræves, medmindre ansøgeren på anden vis dokumenterer sin ret til at udføre byggearbejdet)



Navn, adresse og telefonnummer	Dato og underskrift
	Bilag til standardprojekt j.nr. 9801318 31 MAJ 2002 ISHØJ KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

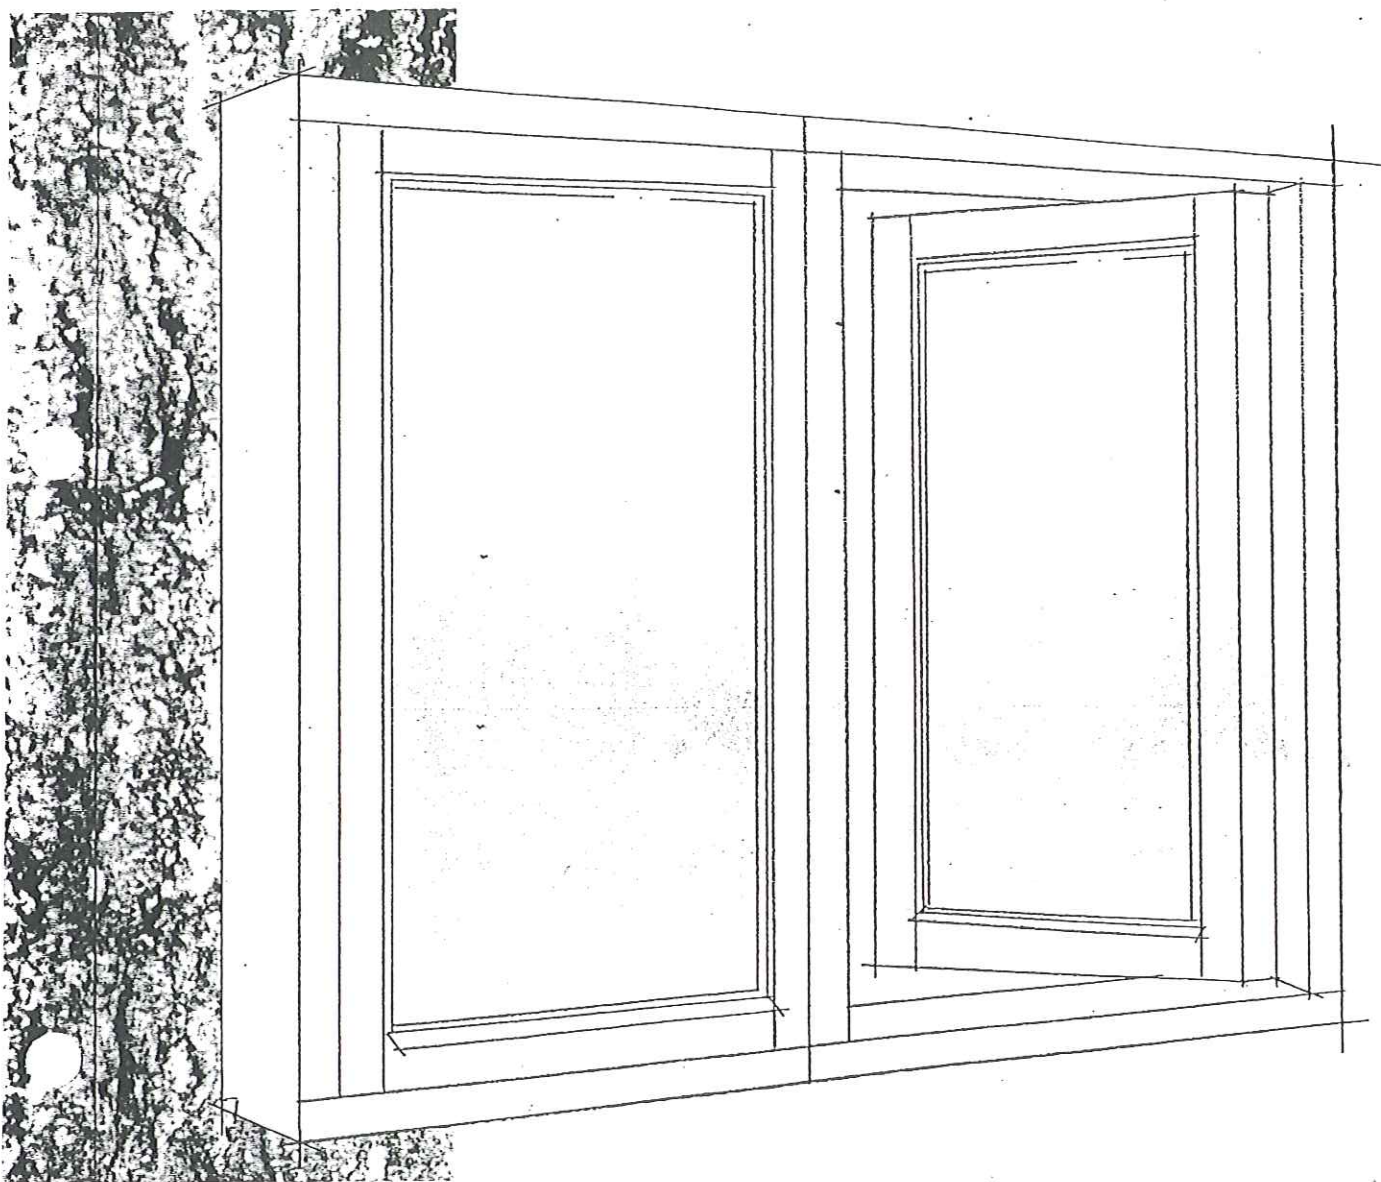


Bilag til standardprojekt
j.nr. 9801218

31 MAJ 2002

ISHØJ KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

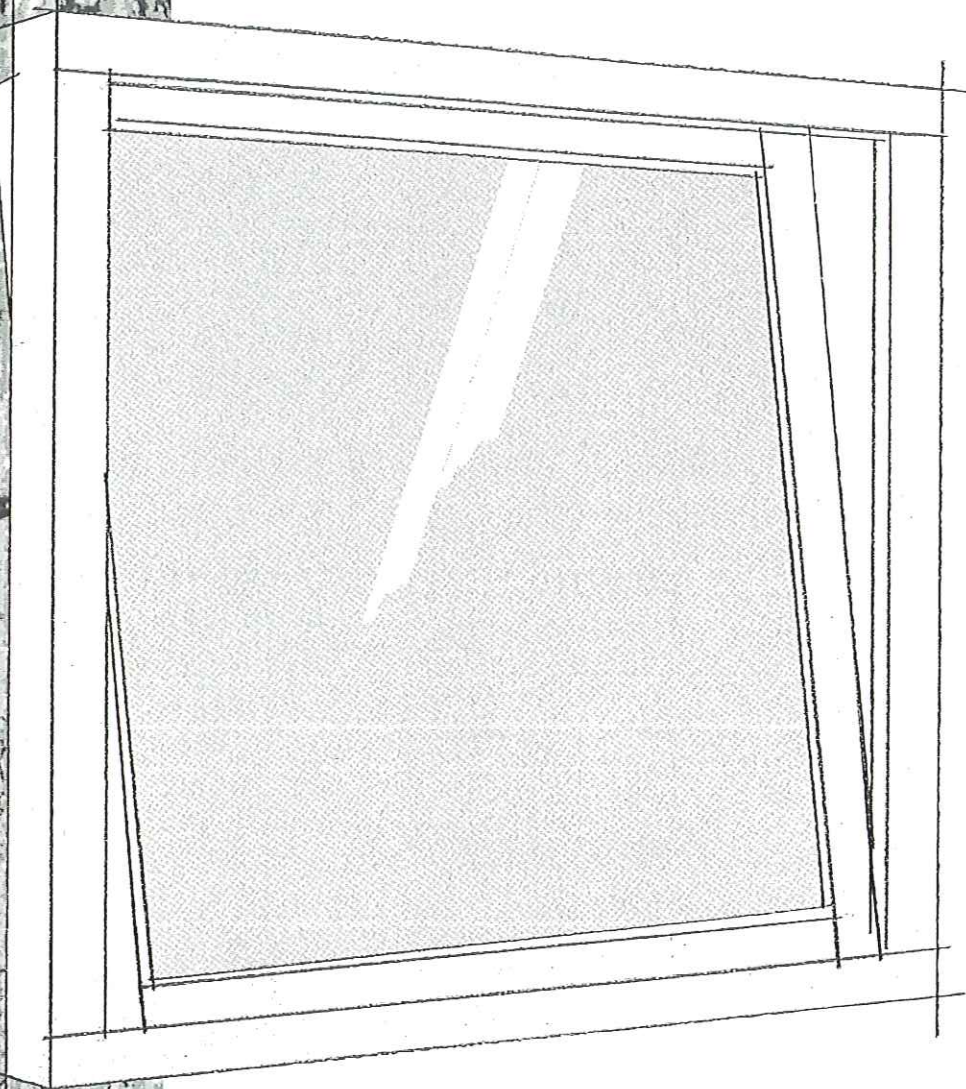

Sidebundhængte vinduer med
justerbare hængsler og lukkebeslag.



VINDUESFABRIKKEN

IdealCombi

Vinduer og døre i træ og træ-aluminium

Dreje/kip vinduer

Funktion:

Sidebundhængte vinduer med justerbare hængsler og lukkebeslag. Indnotet hjørnesvejst tætningsliste. Udført med eller uden profilering på rammer, opdelt med sprosser efter ønske.

Glas:

Isat 2 lag termo med rudetykkelse 28 mm (4 - 20 - 4) vægt ca. 20 kg/m²

Ruder leveres som lavenergi ruder, super lavenergi ruder, lydruder, solafskærmende ruder og sikkerhedsruder.

Minimum og maximum mål:

Min. bredde med 103 mm poste

1-fags 372 mm - 2-fags 695 mm - 3-fags 1018 mm

Min. bredde med 87 mm poste

1-fags 372 mm - 2-fags 679 mm - 3-fags 989 mm

Max. bredde med 76 mm rammer

1-fags 1600 mm - 2-fags 2500 mm - 3-fags 3400 mm

Max. bredde med 66 mm rammer

1-fags 1400 mm - 2-fags 2300 mm - 3-fags 3200 mm

Begrænsninger:

Sidehængte vinduer over 1400 mm bredde kun til sidehængt åbning for pudsning.

Brede/lave vinduer kan kun udføres som bundhængte, forhør venligst nærmere.

Min. højde 442 mm

Max. højde med 76 mm rammer 1800 mm

Max. højde med 66 mm rammer 1600 mm

Max. vægt pr. ramme 80 kg.

Sidehængt bredde må ikke overstige højde med mere end 20%

Bilag til standardprojekt

J.nr.

9801518

31 MAJ 2002

ISHØJ KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Brandredning:

1-fags dreje/kip

Bredde: 500 mm fri fra 674 mm

2-fags dreje/kip

Bredde: 500 mm fri fra 1307 mm

Frihøjde 1000 mm fra 1132 mm elementhøjde.

Varmetab:

U-værdi 1-fags (b/1200 x h/1200): 1,47 W/m²K.
(DS418/lavenergiglas 1,1 W/m²K.)

Elementvægt:

1-fags dreje/kip (b/1200 x h/1200): 43 kg. Isat 2 lag termo 4-20-4

Imprægnering:

Elementerne er vakuumimprægneret i henhold til NTR Dokument nr. 1, klasse B

Overfladebehandling:

Elementerne overfladebehandles med et produkt der er specielt udviklet til industriel overfladebehandling af trævinduer og døre. Farve efter Ral farveskala. Aluminium pulverlakeres med et G.S.B. godkendt produkt efter Ral farveskala.

Alternativ beslåning:



Vinduerne kan leveres med spalteventil med synlig luftindtag. Friktionsbremse.

Sammenlukkende rammer. Børnesikring af lukkebeslag. PN 3850 tyverihæmmende ventilationsbeslag. Låsbart greb. Åbningsbegrænsere. Ismækningssikring.

Not til lysning / vinduesplade m.v.:

Vinduerne kan leveres notet til vinduesplade og lysning samt smigskåret til karnapper/sammen-bygninger, se venligst afsnittet med tilbehør.

Dreje/kip vinduer










1050

FIG. 1.









1050

FIG. 2.

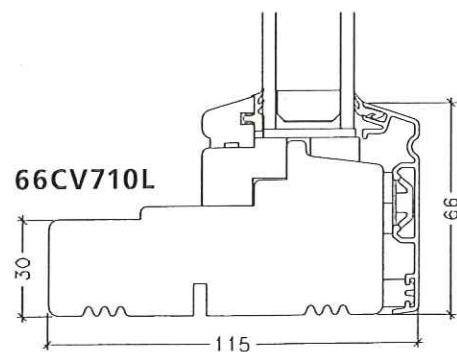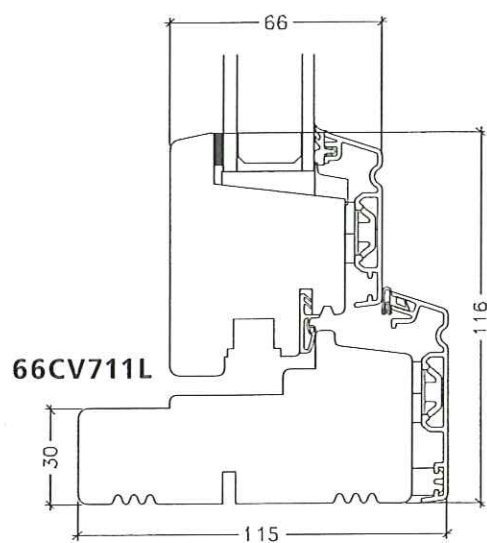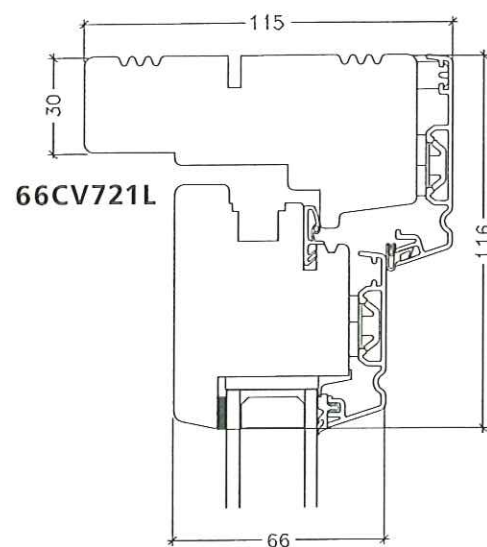

Dreje/kip vinduer

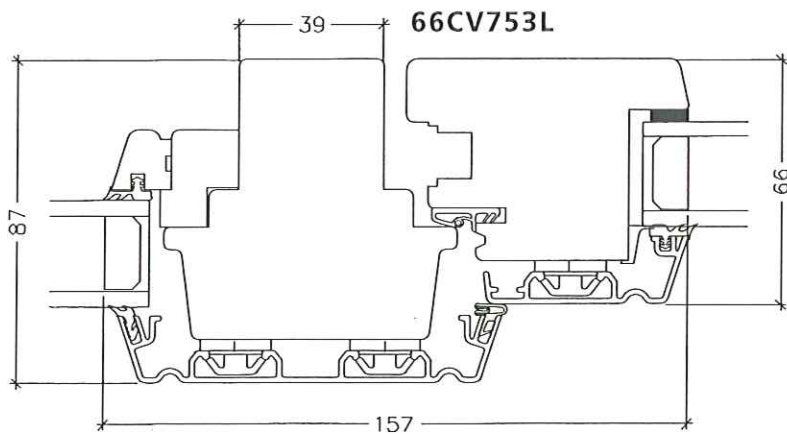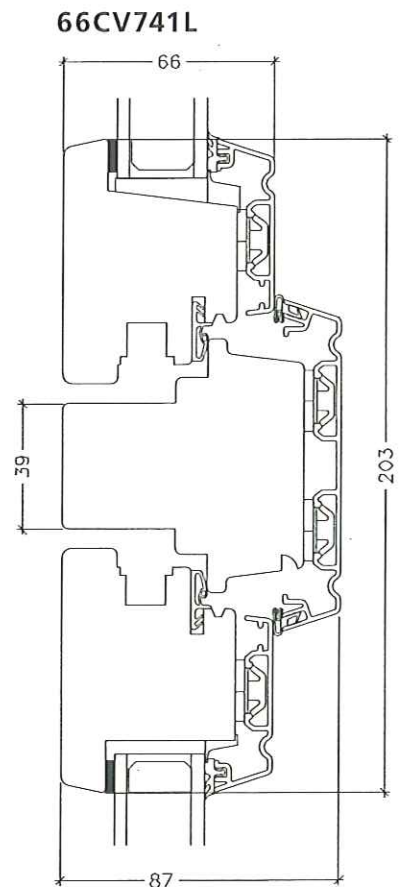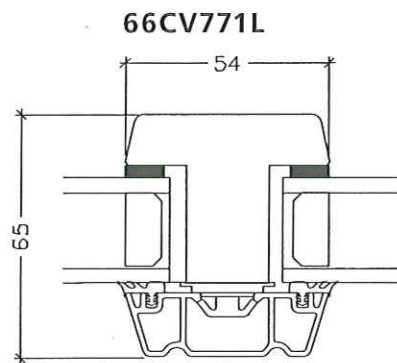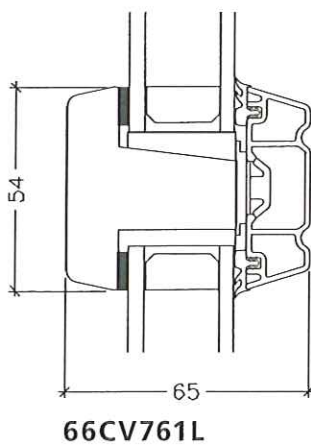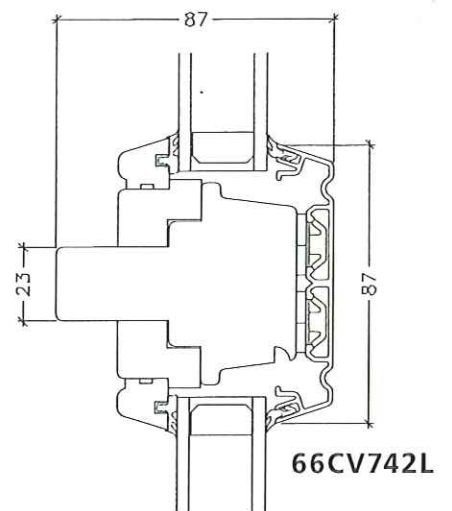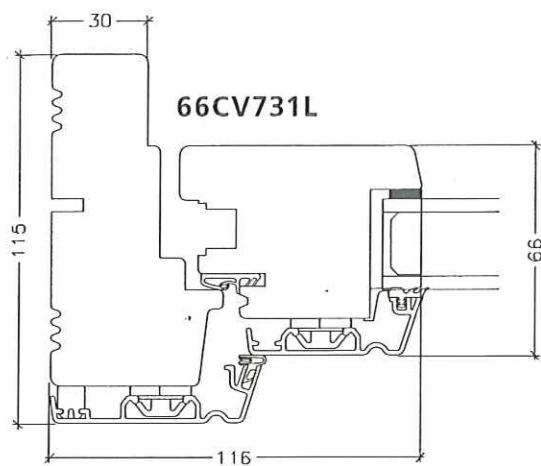

Bilag til standardprojekt
j.nr. 9801318

31 MAJ 2002

ISHØJ KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING